

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Vinohradská 2807/153c**  
 PSC, místo: **130 00 Praha-Zižkov**  
 Typ budovy: **Administrativní, Budova pro obchodní účely**  
 Plocha obálky budovy: **1 186 m<sup>2</sup>**  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,85 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**  
 Energetický vztažná plocha: **394 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu objektu na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

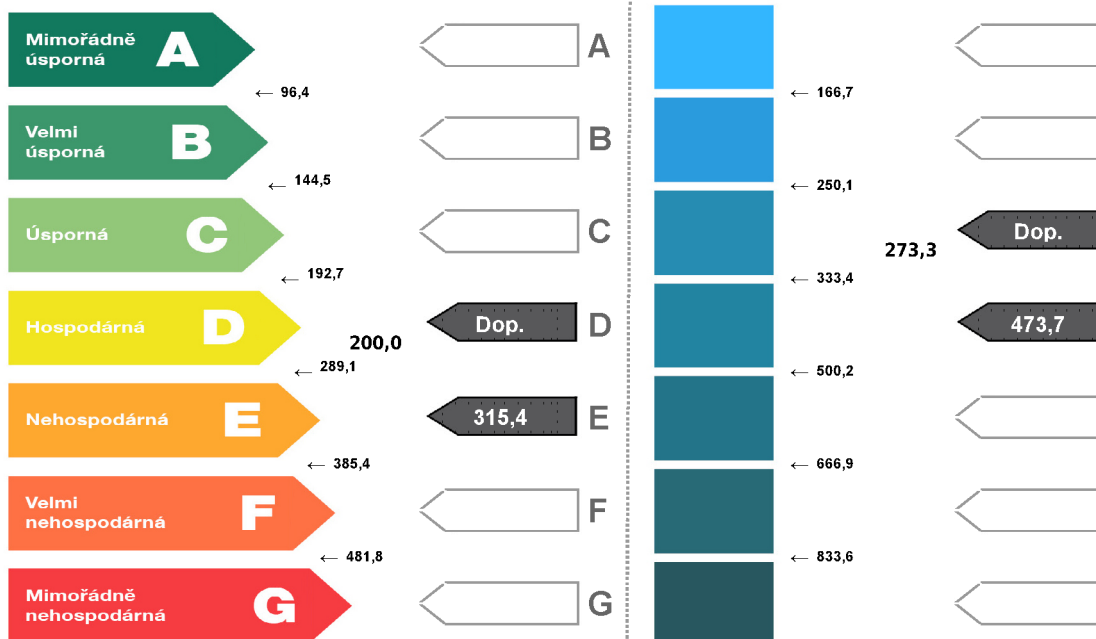


Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

124,4

186,8

**DOPORUČENÁ OPATŘENÍ**

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Úspory teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>	

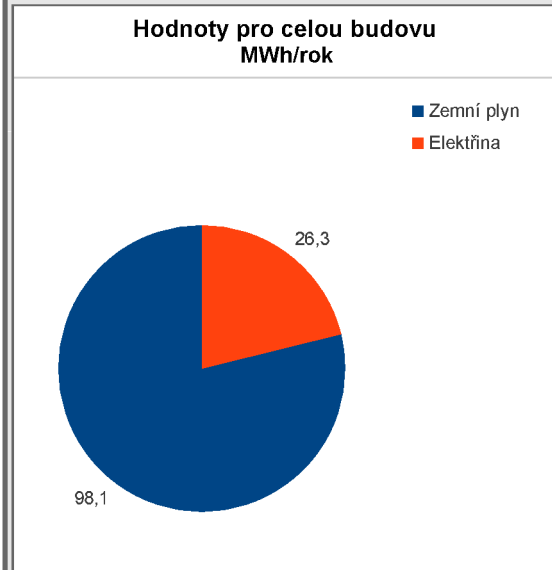**PODÍL ENERGOONOSITELŮ  
NA DODANÉ ENERGI****UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY**

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> .K)	Dílní dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>							Dop.
<b>B</b>							22,6
<b>C</b>							<b>33,5</b>
<b>D</b>	Dop.	Dop.		5,6		Dop.	
<b>E</b>	0,53	145,7			26		
<b>F</b>	<b>0,85</b>	<b>216,2</b>				<b>60,1</b>	
<b>G</b>							
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>85,3</b>		<b>2,2</b>		<b>23,7</b>	<b>13,2</b>

Zpracovatel: Ing. Bruno Vallance  
Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Osvědčení č.: 093  
Vyhотовeno dne: 4. prosinec 201  
Podpis:

